

- **akumulátor je nutno vyměnit, pokud již svítidlo nesplňuje požadavek na dobu provozu v nouzovém režimu (1hod./3hod.)**
battery replacement is required as soon as the module no longer meets the rated operating time requirements (1hr. / 3hrs.)
- **akumulátor NZ modulu, musí být nahrazen pouze akumulátorem shodného typu (typ článků, napětí, kapacita)**
NZ module battery, must be replaced only by a battery of the same type (cell type, voltage, capacity)
- **instalaci a výměnu akumulátoru smí provádět pouze osoba s platnou kvalifikací**
installation and battery replacement may only be carried out by a person with a valid qualification
- **po výměně akumulátoru je nutno ji na štítku označit datem uvedení do provozu**
after replacing the battery, it must be marked on the label with the date of commissioning
- **úplné nabití akumulátoru je dosaženo po 24h nabíjení**
full charge of the battery is achieved after 24 hours of charging
- **použité akumulátory neodhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte v místě zpětného odběru baterií a akumulátorů**
do not dispose of used batteries in the normal waste stream, but hand them in at the battery collection point
- **při nedodržení postupu dle montážního návodu, výrobce neručí za případné vzniklé škody**
if the procedure according to the installation instructions is not followed, the manufacturer is not liable for any damages

Typ akumulátoru: 1 hod. = Ni-CD 3,6V / 1500 mAh
Battery type: 1 hr. = Ni-CD 3,6V / 1500mAh

3 hod. = Ni-CD 3,6V / 4000 mAh
3 hrs. = Ni-CD 3,6V / 4000mAh

Výkon: 3W / 350 lm
Power:

Indikační LED: nesvítlí = provoz v nouzovém režimu
Satus LED: no shining = emergency operation

bliká = nabíjení akumulátoru
flashing = battery is charging

svítí = standby mód / akumulátor je nabitý
shining = standby mode / battery is charged

VM elektro s.r.o. | Machová 241, 763 01, Czech republic | www.vmelektro.cz | info@vmelektro.cz

- **akumulátor je nutno vyměnit, pokud již svítidlo nesplňuje požadavek na dobu provozu v nouzovém režimu (1hod./3hod.)**
battery replacement is required as soon as the module no longer meets the rated operating time requirements (1hr. / 3hrs.)
- **akumulátor NZ modulu, musí být nahrazen pouze akumulátorem shodného typu (typ článků, napětí, kapacita)**
NZ module battery, must be replaced only by a battery of the same type (cell type, voltage, capacity)
- **instalaci a výměnu akumulátoru smí provádět pouze osoba s platnou kvalifikací**
installation and battery replacement may only be carried out by a person with a valid qualification
- **po výměně akumulátoru je nutno ji na štítku označit datem uvedení do provozu**
after replacing the battery, it must be marked on the label with the date of commissioning
- **úplné nabití akumulátoru je dosaženo po 24h nabíjení**
full charge of the battery is achieved after 24 hours of charging
- **použité akumulátory neodhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte v místě zpětného odběru baterií a akumulátorů**
do not dispose of used batteries in the normal waste stream, but hand them in at the battery collection point
- **při nedodržení postupu dle montážního návodu, výrobce neručí za případné vzniklé škody**
if the procedure according to the installation instructions is not followed, the manufacturer is not liable for any damages

Typ akumulátoru: 1 hod. = Ni-CD 3,6V / 1500 mAh
Battery type: 1 hr. = Ni-CD 3,6V / 1500mAh

3 hod. = Ni-CD 3,6V / 4000 mAh
3 hrs. = Ni-CD 3,6V / 4000mAh



Výkon: 3W / 350 lm
Power:

Indikační LED: nesvítlí = provoz v nouzovém režimu
Satus LED: no shining = emergency operation

bliká = nabíjení akumulátoru
flashing = battery is charging



svítí = standby mód / akumulátor je nabitý
shining = standby mode / battery is charged

VM elektro s.r.o. | Machová 241, 763 01, Czech republic | www.vmelektro.cz | info@vmelektro.cz

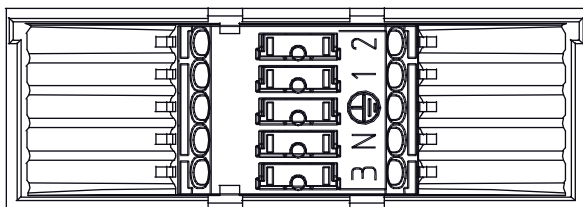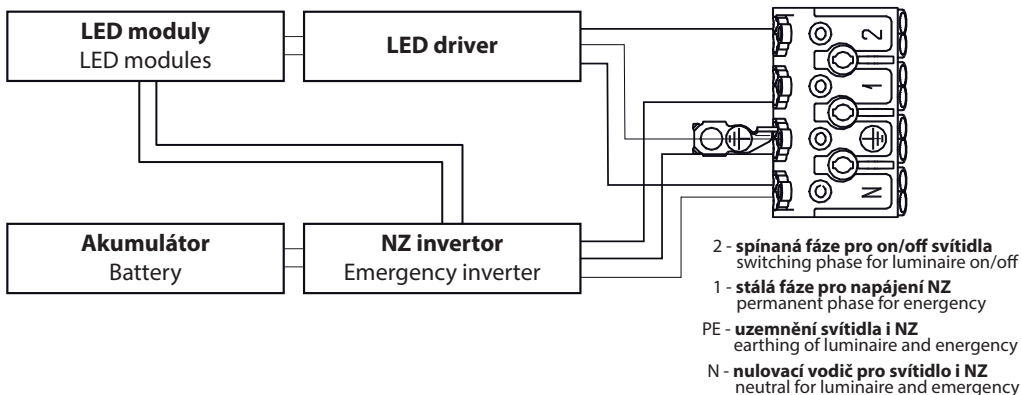

- 2 - **spínaná fáze pro on/off svítidla**
switching phase for luminaire on/off
- 1 - **stálá fáze pro napájení NZ**
permanent phase for emergency
- PE - **uzemnění svítidla i NZ**
earthing of luminaire and emergency
- N - **nulovací vodič pro svítidlo i NZ**
neutral for luminaire and emergency
- 3 - **nepoužito**
non used

VM elektro s.r.o. | Machová 241, 763 01, Czech republic | www.vmelekro.cz | info@vmelekro.cz

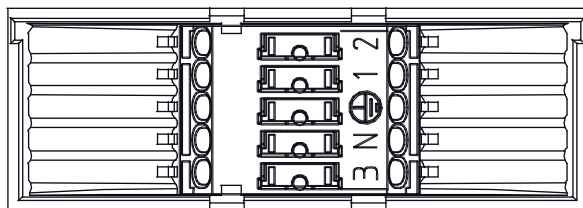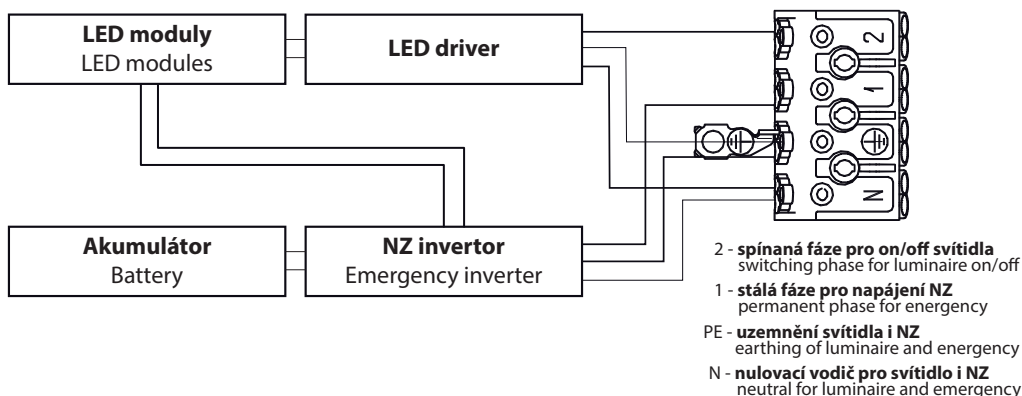

- 2 - **spínaná fáze pro on/off svítidla**
switching phase for luminaire on/off
- 1 - **stálá fáze pro napájení NZ**
permanent phase for emergency
- PE - **uzemnění svítidla i NZ**
earthing of luminaire and emergency
- N - **nulovací vodič pro svítidlo i NZ**
neutral for luminaire and emergency
- 3 - **nepoužito**
non used

VM elektro s.r.o. | Machová 241, 763 01, Czech republic | www.vmelekro.cz | info@vmelekro.cz